


Начальнику ОЧС
Шортандинского района
майору гражданской защиты
Аубакирову Е.Т.

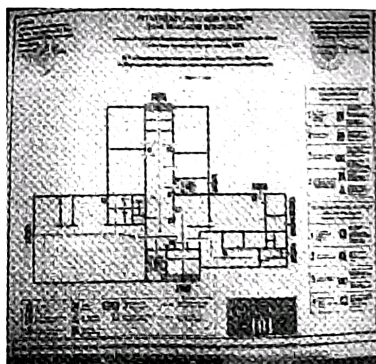
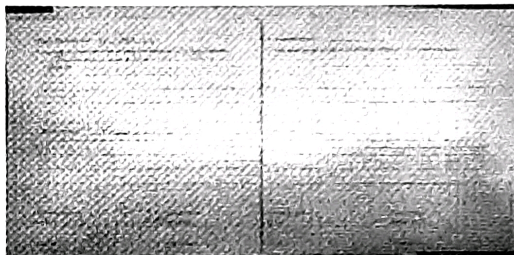
План
по устранению выявленных нарушений
по КГУ «Основная средняя школа станции Кара-Адыр
отдела образования по Шортандинскому району
управления образования Акмолинской области»

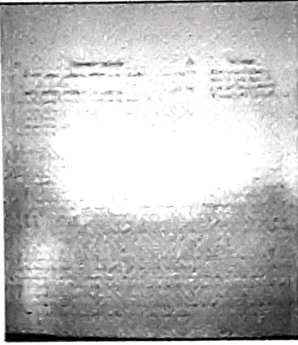

№ пп	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Выявленные нарушения и их устранения	Когда и кем было исполнено
1	п. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	В приказ директора школы по назначению лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте, внесен вновь принятый завхоз Камзе А.В Основание: п.9 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 	устранено

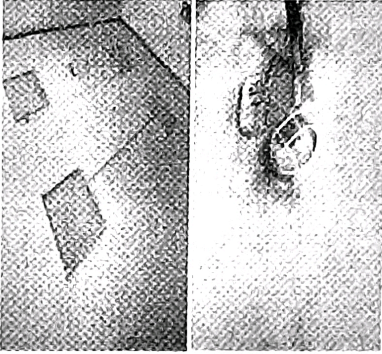

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ ШОРТАНДЫ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 109
20 24 ж. «07» 06

2	<p>п.7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>Незначительное</p>	<p>Проведены работы и внесена запись по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств системы противопожарной защиты, в эксплуатационном журнале систем и установок пожарной автоматики. Основание п.66 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p>	<p>Устранено</p>
3	<p>п.8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности</p>	<p>Незначительное</p>	<p>В план эвакуации внесены дополнения на государственном языке. Основание: Приложение 2 форма по составлению плана эвакуации «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p>	<p>Устранено</p>



4	п.11. Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений	Незначительное	Внесены записи в журнал по практическим тренировкам на объектах с массовым пребыванием людей. Основание: п.14 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	устранено
				
5	П.62 Проверочный лист , приложение № 3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Со стороны спортзала над эвакуационными выходами установлены объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» Основание:п.35 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	устранено
				

6	п.75 Проверочный лист № 3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	<p>В котельной и кабинете труда на электрические лампы установлены плафоны.</p> <p>Основание: п.п 2 п.86 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p> 	устранено
7.	П 95 Проверочного листа, приложение №3 в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	<p>Определена площадь для хранения топлива (угля). Помещение котельной освобождено от угля.. Основание: п.116 «Правил пожарной безопасности», утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55</p> 	устранено

Директор школы



Михайлевская Т.Л.